


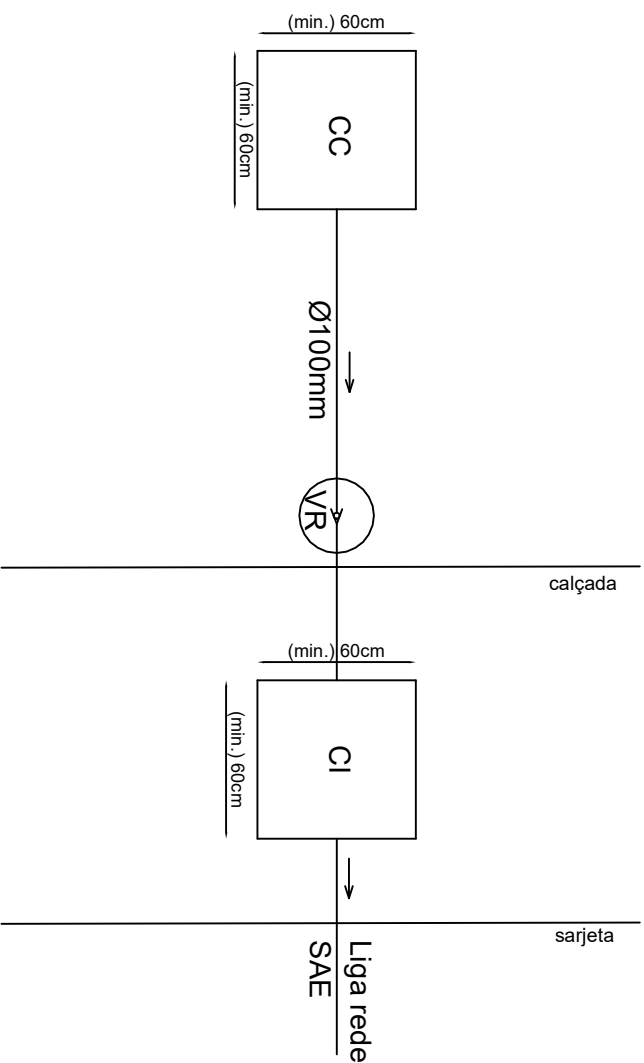

LEGENDA	
CC - CAIXA DE PASSAGEM OU CONCENTRADORA	
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO	
VR - VÁLVULA DE RETENÇÃO	


Obs.: As caixas de inspeção e concentradora poderão ser em concreto com argamassa impermeabilizante com os cantos abaulados ou em PVC desde que seja atendida as medidas mínimas.

A caixa concentradora poderá ter mais de uma tubulação de entrada de esgoto, porém deverá ter apenas uma tubulação de saída com válvula de retenção interligada à caixa de inspeção.

A caixa de inspeção deverá ter apenas uma tubulação de entrada e uma de saída que será interligada à rede de esgoto da SAE.

Será necessário uma caixa de inspeção por ligação.

A caixa de inspeção deverá ter tampa em concreto.

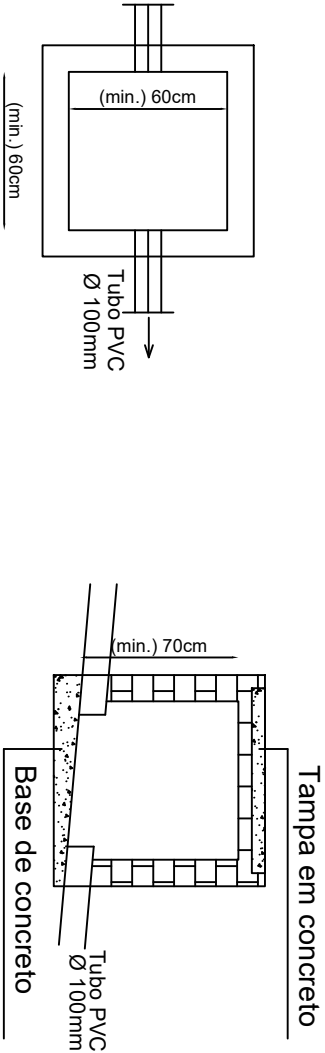

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO E CONCENTRADORA